
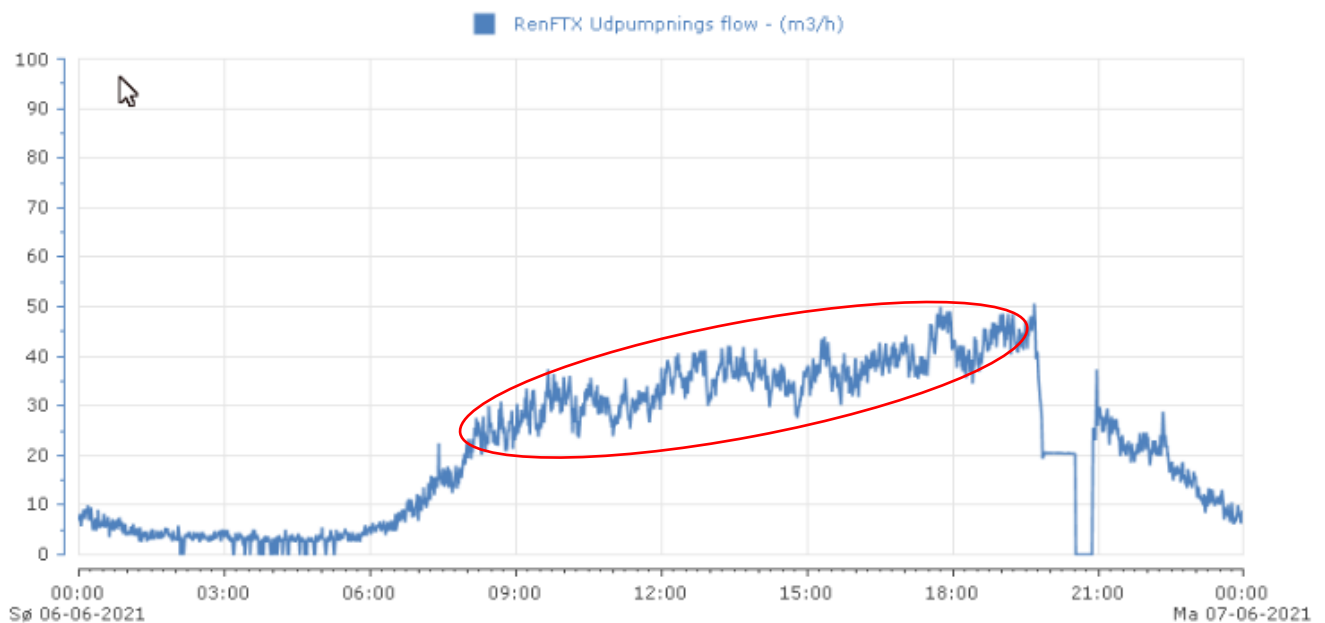


INFORMATION

VINDINGE VANDVÆRK's leveringsevne en varm sommerdag

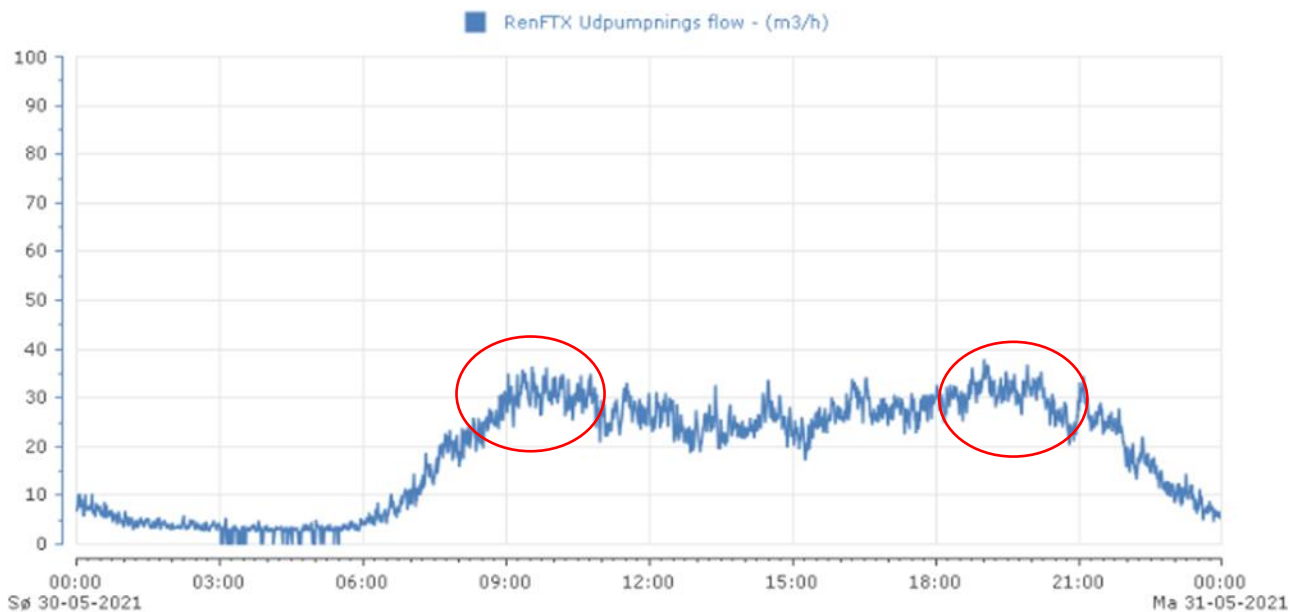

Figurene her viser vandforbruget i Vindinge de seneste 2 søndage (registreret på vandværket).

Øverste kurve viser et normalt forbrug med spidser morgen og aften.

Nederste kurve viser forbrugt seneste søndag, hvor vandværket blev "tørlagt" og således ikke kunne levere vand i en time. Det er åbenlyst, at det var det gode vejr på en søndag, der gav det store forbrug, stigende over dagen. Der var tale om et ekstraordinært højere forbrug på ca. 40% i forhold til en almindelig hverdag.

Det er forståeligt, hvis forbrugerne spørger, om ikke Vandværket kunne have forudset den situation med de mange nye boliger, som er kommet til det seneste 1-2 år? Jo, det har vi været bevidst om de seneste år. Der skal ikke være tvivl om, at vi som vandforsyning skal kunne klare sådan en situation, og vi skal også have for øje, at der vil blive bygget flere boliger de kommende år.

Som det var beskrevet i den informationsfolder som vandværket delte ud til alle forbrugerne i april 2021, så arbejder vi med at få etableret en ny vandboring (3. boring), samt en nødforbindelse til FORS (vandforsyning fra Roskilde).

Det, vi ikke havde forudset var, at forløbet tager så lang tid.

I oplæg til lokalplan for det grønne område, hvor der skal ligge en dagligvarebutik var der i 2018 indskrevet at der også skulle placeres en vandboring i området, men som alle ved, så har det lange udsigter med afklaring af dagligvareprojektet. Inden det er afklaret, vil vi ikke kunne få lov til at begynde at bore efter vand. Det kan vi ikke vente på, så derfor arbejder vi nu på en alternativ placering på det grønne område ved Kærvej. Den præcise placering afventer en afklaring med Kommunen.

En ny råvandsledning fra denne boring til vandværket forventes at fordyre projektet betydeligt, men det er det muliges kunst.

Med hensyn til nødforbindelsen til FORS, så er der i år arbejdet målrettet i dialog med FORS med at finde den bedste tekniske løsning for både FORS og Vindinge vandværk, herunder placering af trykforøger på ledningsforbindelsen. Nødforbindelsen vil blive anlagt og betalt af Vindinge vandværk. I den forbindelse er vi i dialog med dem, der skal udføre og levere projektet.

Vi forventer at kunne etablere denne nødforbindelse september 2021.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at både den 3. boring og nødforbindelsen ville kunne have forhindret "tørlægningen" den 6. juni.

Vindinge, den 10. juni 2021/JS